

Jelmagyarázat:

- Fűtés-hűtés vezetékpár
- Hűlközeg vezetékpár
- Fűtési előremenő vezeték
- Fűtési visszatérő vezeték
- Hűtési előremenő vezeték
- Hűtési visszatérő vezeték


Padlófűtési körök:

Helyiség száma	Pr.-i kör száma	Felület [m ²]	Osztás [mm]	Hossz [m]	Teljesítmény [W]	Vonágrám [l/h]
SZ19-20	11,7	100	117	1023	89,0	32,6
SZ16-18	2	4,3	100	49	376	32,6
V07	3	4,4	100	49	385	33,1
K12-13	4	4,7	100	49	411	35,3
K10-11	5	3,9	100	49	341	29,3
K09	6	3,9	100	42	341	29,3
SZ06/08	7	5,0	100	53	437	37,8
SZ04/11	8	7,2	100	76	629	54,1
ISZ09	9	8,2	100	85	717	61,7
T04/SZ05	10	6,1	100	71	533	45,8
F01-02	11	6,5	100	75	568	48,8

Padlófűtés hőmérséktsége: 40/30°C
 FC-fűtés hőmérséktsége: 50/40°C
 FC-hűtés hőmérséktsége: 7/12°C

ART-TAX KFT

OLTVAI GÉPÉSZ STÚDIÓ



Cím: 1146 Budapest, XIV. Dózsa György út 17.
 Tel./Fax: 343 02 81
 Tel./Fax: 341 01 04
 e-mail: ogt@ogs.hu

Felölts tervezők:


Oltvai András
 okl. gépészmérnök
 épületgépész vezető tervező
 G-1-01-3552

Oltvai Tamás
 okl. gépészmérnök
 épületgépész vezető tervező
 G-1-13-7322

Társ tervezők:
 Popelyk György
 Veres Tímea Mónika
 Csépregi Kálmán

Egyeztetők:
 Sebők Ildikó
 Selenyi György
 Varró Tibor
 Focskó Gergely
 Tóth Sándor
 Verzősöm:

v1

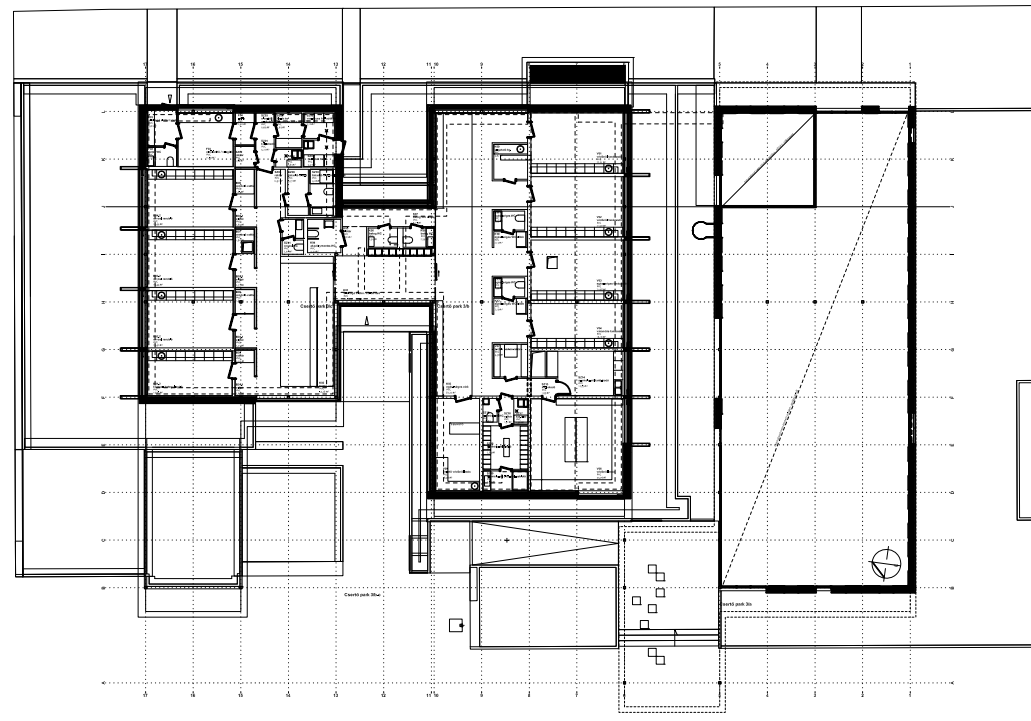

Szak g:	Fűtés-hűtés	Kelt:	2017.06.28.
Terv tartalma:	Földszint alaprajz	Lépték:	M=1:50
Megbízó:	kettes műterem Kft.	Munkaszám:	12-17/547
Előzetes megnevezés:	Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő felújítása	Rajzszerkesztő:	Gfh-2
Előzetes hely:	1145 Budapest, XIV. kerület, Csertyó park 3/b-c / hrsz.:39470/64		