

MEGJEGYZÉS

Betonminőség:
C20/25-XC1-16-F3-MSZ 4798-1:2004
Betonacél minőség: B500B
Betontakarás: c_{nom} =20 mm



MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT
1039 BUDAPEST, CZETZ JÁNOS U. 54.
TEL: 242 39 00; 06 30 93 77 052

MUNKASZÁM:
2017-10

LÉTESÍTMÉNY:
BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ
ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN ÁLLÓ
TERÜLETI VÉDŐNŐI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI
RENDELŐ ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA
1145 BUDAPEST XIV.KER. CSERTŐ PARK 3/B-C HRSZ: 39470/64

TERVFAJTA:
STATIKAI KIVITELI TERV

ÉPÍTETŐ:
BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET
ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
1145 BUDAPEST, PÉTERVÁRAD U. 2.



ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
KETTES MŰTEREM KFT.
1183 BUDAPEST, TELEKI U. 38.

ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: SELÉNYI GYÖRGY É1-01-1855	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: SEBŐK ILDIKÓ É-01-1851
TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ: FACSKÓ GERGELY T-T/01-6105	TERVEZŐ, SZERKESZTŐ MÉRNÖK: KISS GÁBOR T-T/01-10966

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

MEGLÉVŐ PINCE FELETTI
ÁTTÖRÉS FÖDÉMEZÉSE

LÉPTÉK: M=1:25	RAJZSZÁM: S-11-v1
DÁTUM: 2017. június 28.	

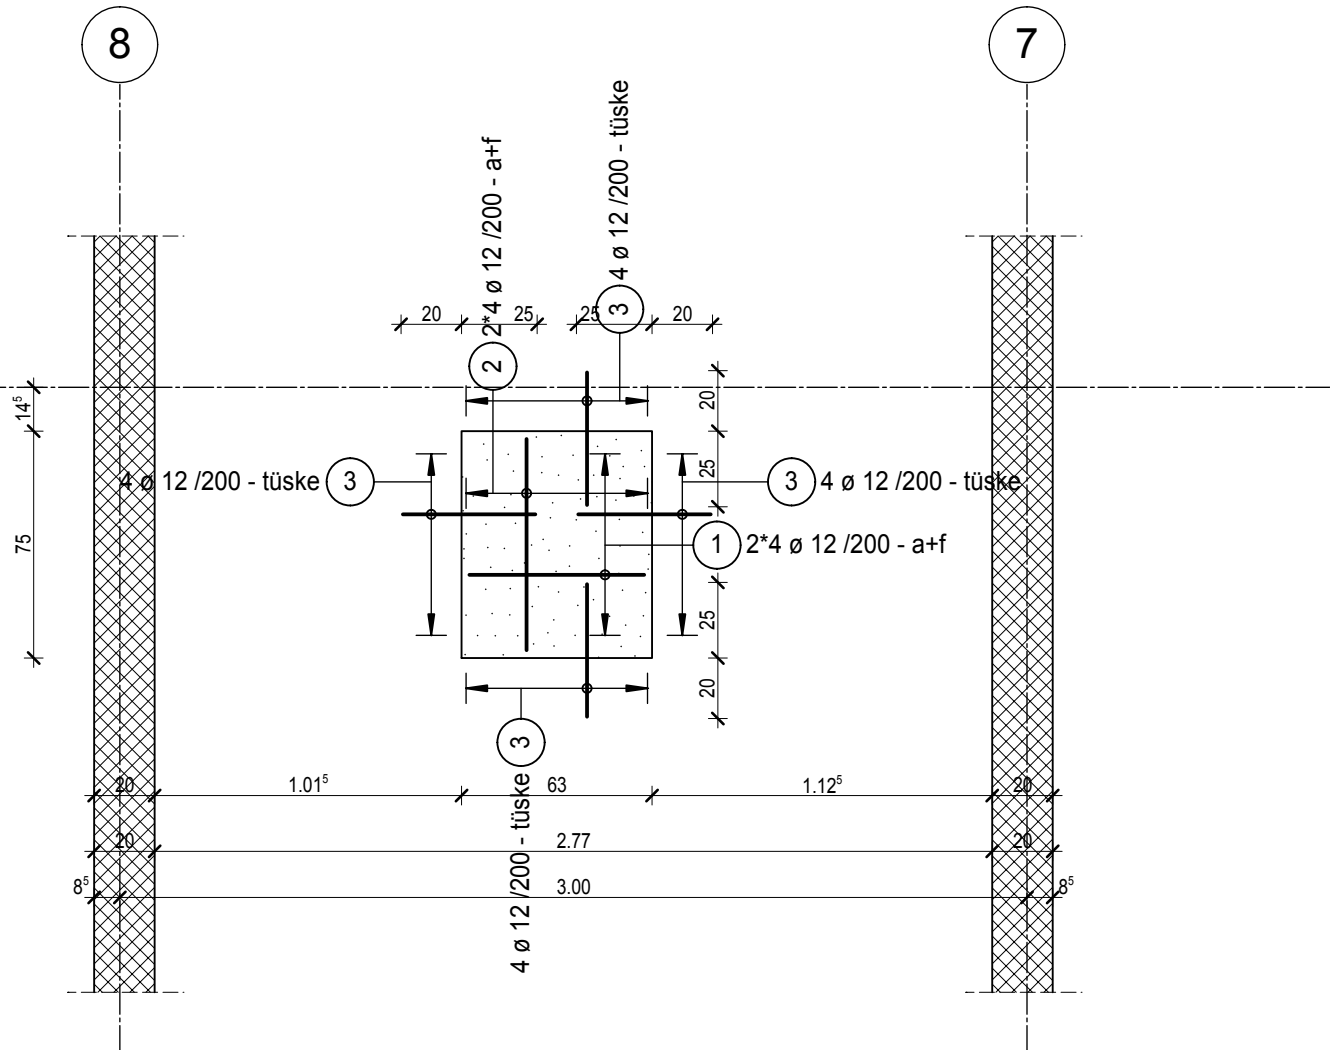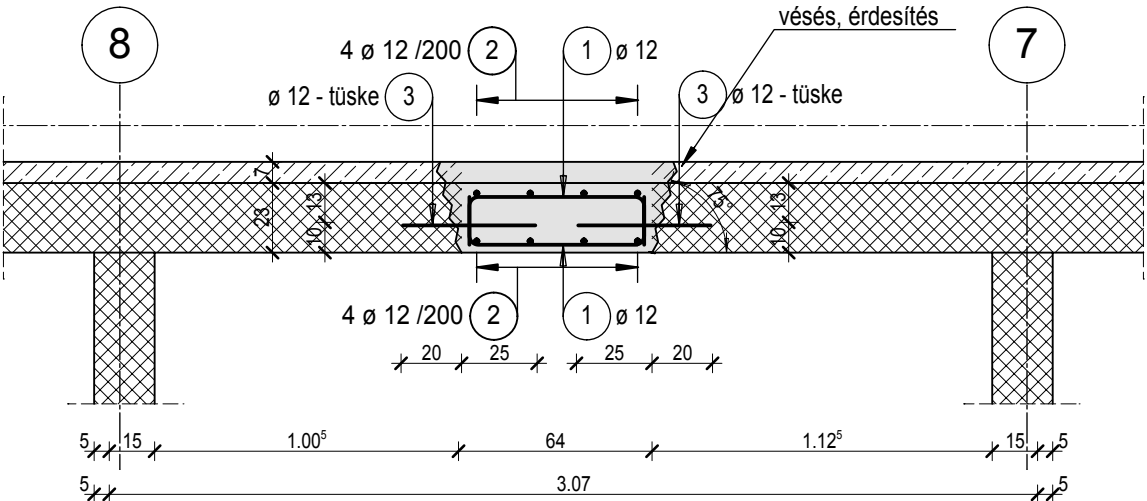

450
3 16 ø 12 L=450mm
befúrva, beragasztva
HILTI HIT HY-200
ragasztóval

170 590
1 8 ø 12 L=930mm

710 170
2 8 ø 12 L=1050mm

Betonacél lista

pozíció	db	ø	hossz/db	ø12
1	8	12	0.93	7.44
2	8	12	1.05	8.40
3	16	12	0.45	7.20
hossz átmérőnként			(m)	23.04
fm tömeg átmérőnként			(kg/fm)	0.888
tömeg átmérőnként			(kg)	20.46

össztömeg 20.46 kg

A meglévő szerkezetek védelmét szükséges szakértővel megvizsgáltatni, azbeszt tartalmú készítmény esetén ezt szakkivitelezőkkel eltávolíttatni, és biztosítani a jelenleg szükséges védelmet.
Tetőfödém tartószerkezete és merevítése: C REI 30, tetőfödém tér-elhatároló szerkezete (60 kg/m2-ig): D REI 15, pillérek: A2 R 30.