

BL01	felülvilágítós síkba záródó teli belső ajtó / 100
BL02	síkba záródó teli belső ajtó várótermi kiszolgáló helyiségeken / 75
BL03	síkba záródó teli belső ajtó akadálymentes mosdón / 100
BL04	teli belső ajtó / 75
BL05	teli belső ajtó / 87,5
BL06	teli belső ajtó / 100
BL07t	tűzgátló belső ajtó / 75
BL08t	tűzgátló belső ajtó / 100
BL09	beteg váró üvegfa
BL10	egészséges váró üvegfa

**Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata fenntartásában álló
Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi
Rendelő épületének felújítása**

helyszín:

1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/b-c.

helyrajzi szám: 39470/64

építtető:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

generáltervező:

ketteS műterem kft.
1183 Budapest, Teleki u. 38.

építész tervező:

Selényi György okl. építész É1-01-1855
Sebők Ildikó okl. építész É 01-1851
Gerzsényi Tibor okl. építész É 01-6009

építész munkatárs:



Dienes Péter okl. építész

tervezett BL / belső nyílászáró konszignáció

k i v i t e l i t e r v e24-v1
2017. június 28. m 1:50 / verzió szám: v1 /



1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció felülvilágítós síkba záródó teli belső ajtó / 100 /típus teli belső ajtó falcnélkül ajtólapal egyedi befoglaló tokkal/		BL01
2	darabszám	jobbos: 5 db	balos: 4 db	összesen: 9 db
3	névleges méret	1000/3050 mm ajtólap magasság 2250 mm		
4	falnyílás méret	a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon / szélességi értelemben az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete / magassági értelemben a maximális tokkülméret szerepel		
5	tokkülméret	szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint		
6	típus	tok: egyedi falsíkkal együttfutó, 1 részes, toktükör nélküli befoglalótok-profil felülvilágító elemmel, szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolatlan ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi tömítéssel pl Hörmann HW-SL Profil, vagy azzal egyenértékű ajtólap: falsíkba illeszkedő egyedi magasságú 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolatlan, DIN standard méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással pl.: HÖRMANN / FORM Trend vagy azokkal egyenértékű		
7	követelmény	$R_w + C \geq 37$ dB		
8	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással / monolit gipszkarton gipszkarton álmennyezet (a.s = +3,45 m / pv. = +0,40 m)		
9	küszöb	akusztikai követelménynek megfelelő automa süllyedő küszöb		
10	felületkezelés	gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás egyedi / elemenként eltérő, egyedi színkeveréssel RAL Design színkártya alapján választott színben belsőépítészeti terv szerint, többféle színminta, mintafelület alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó		
11	üvegezés	akusztikai követelménynek megfelelő biztonsági üvegezés		
12	vasalat	típus 3 dimenzióban állítható rejtett nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája, valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel egyeztetendő hengerzár: 9 db wc zár: -		összesen: 9 db
13	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható! falvastagság 10 / 15 / 21 cm		
		10 cm: -	15 cm: 3 db	21 cm: 3 db

m 1:50

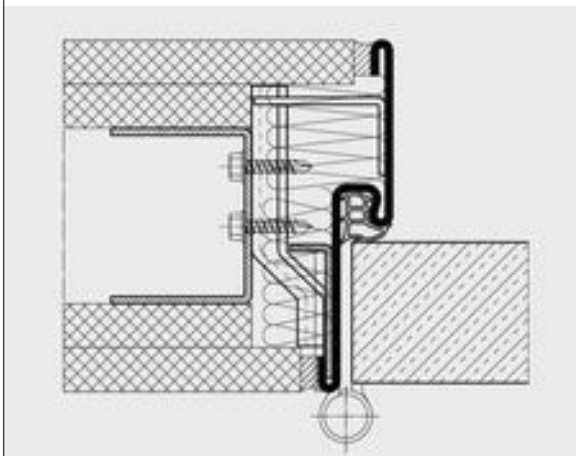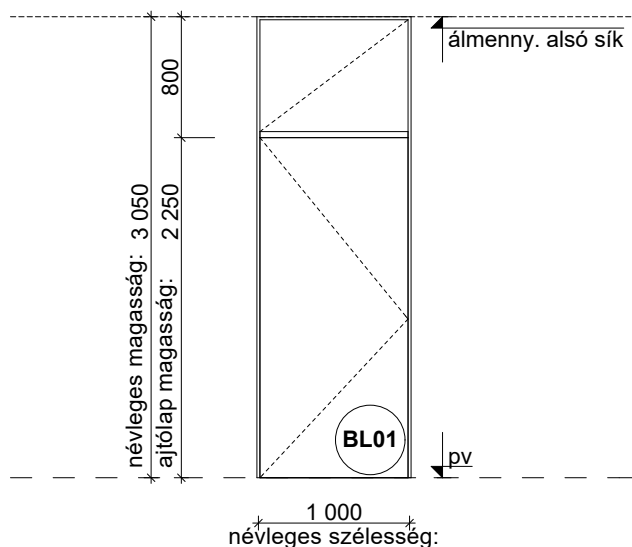



1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció síkba záródó teli belső ajtó várótermi kiszolgáló helyiségeken / 75 /típus teli belső ajtó falcnélkül ajtólapal egyedi befoglaló tokkal/		BL02
2	darabszám	jobbos: 4 db	balos: 4 db	összesen: 8 db
3	névleges méret	750/2125 mm		
4	falnyílás méret	a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel		
5	tokkülméret	szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint		
6	típus	tok: egyedi falsíkkal együttfutó, 1 részes, toktükör nélküli befoglalótok-profil szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolatlan ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi tömítéssel_pl Hörmann HW-SL Profil, vagy azzal egyenértékű ajtólap: falsíkba illeszkedő 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolatlan, DIN standard méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással_pl.: HÖRMANN / FORM Trend vagy azokkal egyenértékű		
7	követelmény	$R_w + C \geq 28$ dB		
8	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)		
9	küszöb	küszöb nélkül		
10	felületkezelés	gyártó üzemből horganyzott felületre felhordott, porszórás egyedi / elemenként eltérő, egyedi színkeveréssel RAL Design színek alapján választott színben belsőépítészeti terv szerint, többféle színminta, mintafelület alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó		
11	üvegezés	-		
12	vasalat	típus 3 dimenzióban állítható rejtett nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája, valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel egyeztetendő hengerzár: - wc zár: 8 db		összesen: 8 db
13	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, a helyszíni méretfelmérés alapján, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható! falvastagság 10 / 15 / 21 cm 10 cm: 8 db 15 cm: - 21 cm: -		

m 1:50

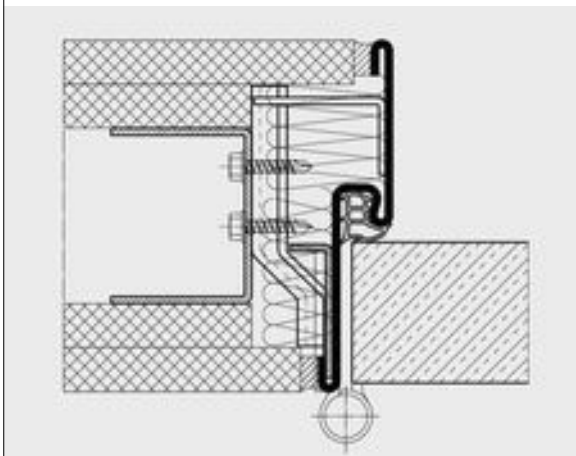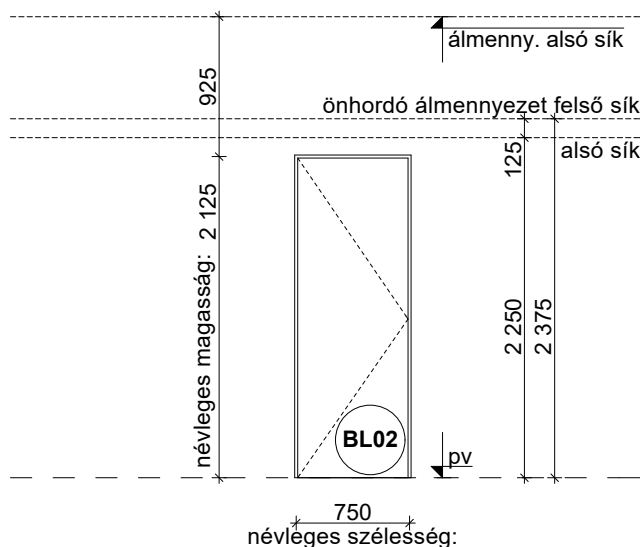



1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció síkba záródó teli belső ajtó akadálymentes mosdón / 100 /típus teli belső ajtó falcnélkül ajtólapal egyedi befoglaló tokkal/		BL03
2	darabszám	jobbos: 1 db	balos: -	összesen: 1 db
3	névleges méret	1000/2125 mm		
4	falnyílás méret	a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel		
5	tokkülméret	szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint		
6	típus	tok: egyedi falsíkkal együttfutó, 1 részes, toktükör nélküli befoglalótok-profil szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolatlan ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi tömítéssel_pl Hörmann HW-SL Profil, vagy azzal egyenértékű ajtólap: falsíkba illeszkedő 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolatlan, DIN standard méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással_pl.: HÖRMANN / FORM Trend vagy azokkal egyenértékű		
7	követelmény	$R_w + C \geq 28$ dB		
8	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)		
9	küszöb	küszöb nélkül		
10	felületkezelés	gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás egyedi / elemenként eltérő, egyedi színkeveréssel RAL Design színkártya alapján választott színben belsőépítészeti terv szerint, többféle színminta, mintafelület alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó		
11	üvegezés	-		
12	vasalat	típus 3 dimenzióban állítható rejtett nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája, valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel egyeztetendő hengerzár: - wc zár: 1 db		
13	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, a helyszíni méretfelmérésen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható! falvastagság 10 / 15 / 21 cm		
		10 cm: 1 db	15 cm: -	21 cm: -

m 1:50

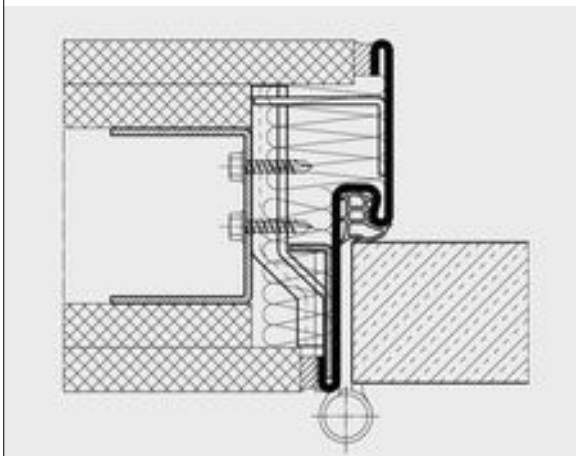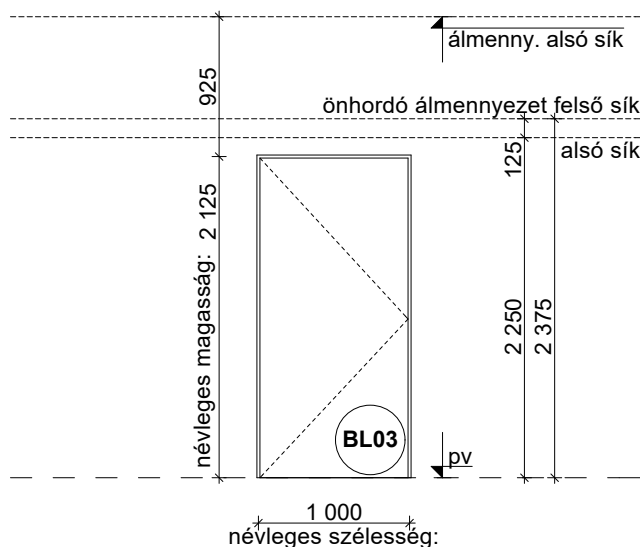


1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció teli belső ajtó / 75 /típus teli belső ajtó falcos ajtólapal típus befoglaló tokkal/		BL04
2	darabszám	jobbos: -	balos: 1 db	összesen: 1 db
3	névleges méret	750/2125 mm (DIN 18100 szerinti építési irányméret)		
4	falnyílás méret	a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel		
5	tokkülméret	szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint		
6	típus	tok: típus 1 részes befoglaló tok szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolt ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi tömítéssel _pl Hörmann Profil 21120, vagy azzal egyenértékű ajtólap: 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolt, DIN standard méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással _pl.: HÖRMANN OIT / FORM Universal vagy azokkal egyenértékű		
7	követelmény	$R_w + C \geq 28$ dB		
8	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)		
9	küszöb	küszöb nélkül		
10	felületkezelés	gyártó üzembn horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színekártya alapján választott színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó		
11	üvegezés	-		
12	vasalat	típus 3 dimenzióban állítható nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája, valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel egyeztetendő hengerzár: 4 db wc zár: 4 db összesen: 8 db		
13	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható! falvastagság 10 / 15 / 21 cm 10 cm: 6 db 15 cm: 1 db 21 cm: 1 db		

m 1:50

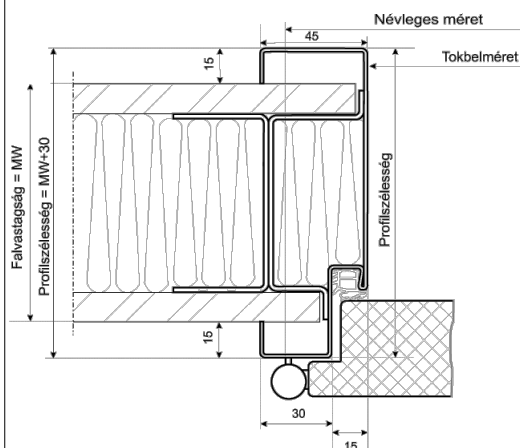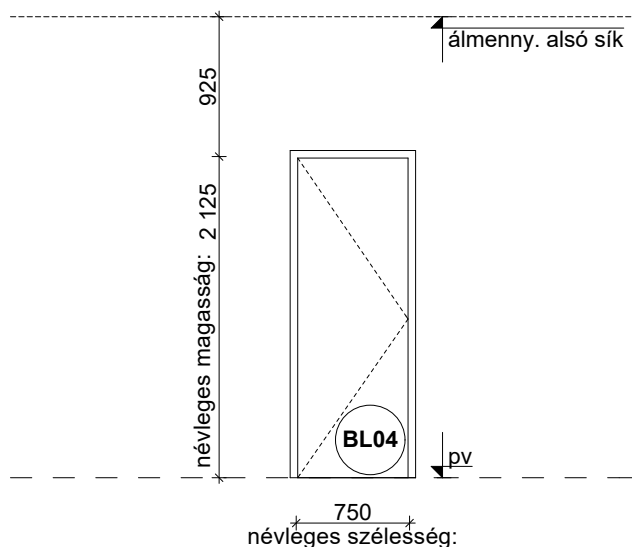


1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció teli belső ajtó / 87,5 /típus teli belső ajtó falcos ajtólapal típus befoglaló tokkal/		BL05
2	darabszám	jobbos: -	balos: 2 db	összesen: 2 db
3	névleges méret	875/2125 mm (DIN 18100 szerinti építési irányméret)		
4	falnyílás méret	a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel		
5	tokkülméret	szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint		
6	típus	tok: típus 1 részes befoglaló tok szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolt ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezből, profilgumi tömítéssel _pl Hörmann Profil 21120, vagy azzal egyenértékű ajtólap: 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolt, DIN standard méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással _pl.: HÖRMANN OIT / FORM Universal vagy azokkal egyenértékű		
7	követelmény	$R_w + C \geq 28$ dB		
8	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)		
9	küszöb	küszöb nélkül		
10	felületkezelés	gyártó üzembn horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színekártya alapján választott színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó		
11	üvegezés	-		
12	vasalat	típus 3 dimenzióban állítható nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája, valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel egyeztetendő hengerzár: 2 db wc zár: - összesen: 2 db		
13	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható! falcstagság 10 / 15 / 21 cm 10 cm: 1 db 15 cm: - 21 cm: 1 db		

m 1:50

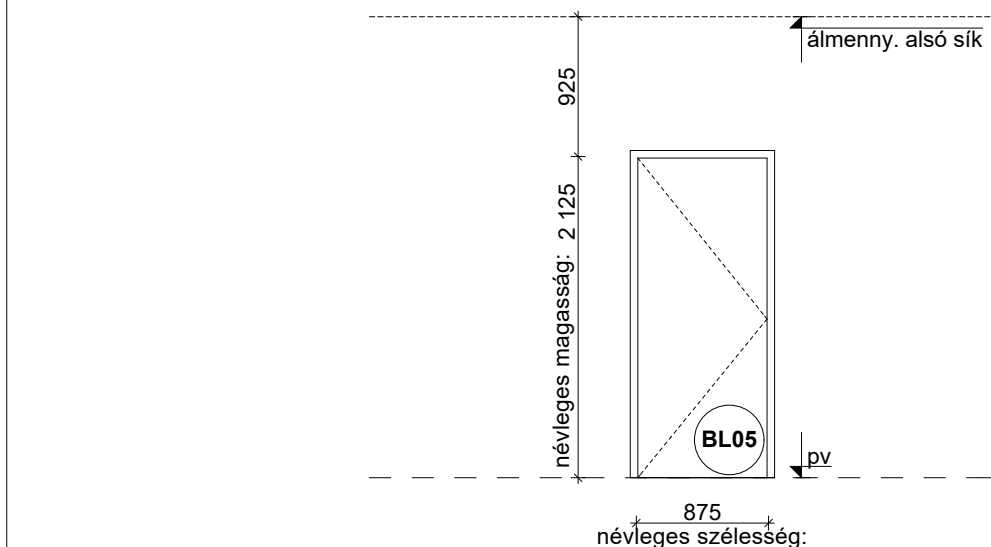


1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció teli belső ajtó / 100 /típus teli belső ajtó falcos ajtólapal típus befoglaló tokkal/		BL06
2	darabszám	jobbos: 1 db	balos: 3 db	összesen: 4 db
3	névleges méret	1000/2125 mm (DIN 18100 szerinti építési irányméret)		
4	falnyílás méret	a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel		
5	tokkülméret	szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint		
6	típus	tok: típus 1 részes befoglaló tok szerelt gipszkarton falszerkezethez, szabványos falcolt ajtólaphoz, min. 1,5 mm vtg. acéllemezről, profilgumi tömítéssel _pl Hörmann Profil 21120, vagy azzal egyenértékű ajtólap: 40 mm összvastagságú, magas minőségű, falcolt, DIN standard méretrend szerinti típus ajtólap, furatolt vagy tömör faforgácslap betéttel, legalább 0,8 mm vtg. acéllemez borítással _pl.: HÖRMANN OIT / FORM Universal vagy azokkal egyenértékű		
7	követelmény	$R_w + C \geq 28$ dB		
8	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással (a kerámia falburkolat az összvastagságot nem növeli)		
9	küszöb	küszöb nélkül		
10	felületkezelés	gyártó üzemből horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színek alapján választott színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó		
11	üvegezés	-		
12	vasalat	típus 3 dimenzióban állítható nemesacél pánt, PZ zártest hengerzár betéttel, vizes helyiségekben wc zárral, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája, valamint wc zár használata megrendelővel és tervezővel egyeztetendő hengerzár: 4 db wc zár: - összesen: 4 db		
13	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható! falvastagság 10 / 15 / 21 cm 10 cm: 2 db 15 cm: 2 db 21 cm: -		

m 1:50

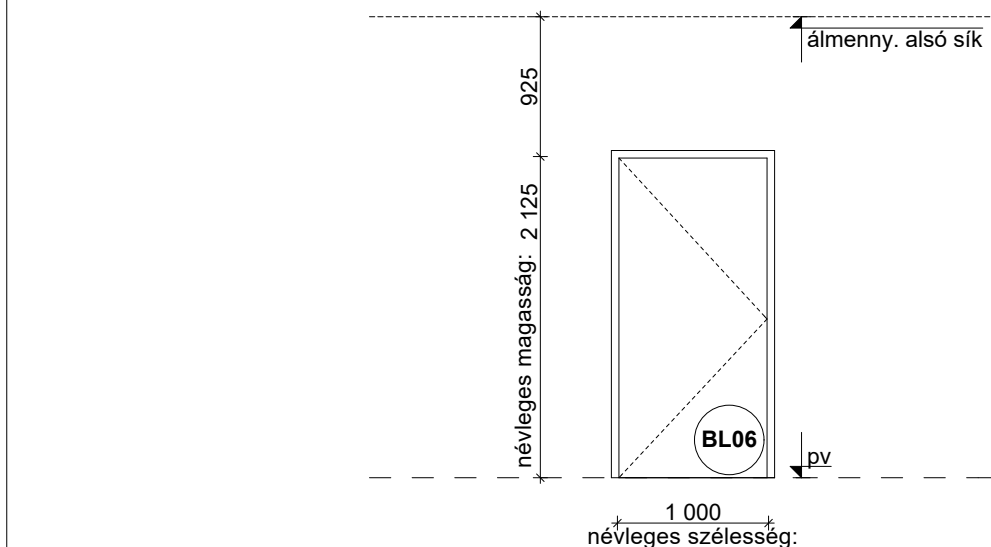


1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció tűzgátló belső ajtó / 75 /egyszárnyú típus tűzgátló acél ajtó EI2 30-C minősítéssel/		BL07t
2	darabszám	jobbos: 2 db	balos: 1 db	összesen: 3 db
3	névleges méret	750/2125 mm (DIN 18100 szerinti építési irányméret)		
4	falnyílás méret	a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel		
5	tokkülméret	szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint		
6	típus	tok: 1 részes speciális tűzgátló anyaggal társított átfogó "gipszkarton tok", 2 mm vtg. acéllemezről, profilgumi tömítéssel ajtólap: 55 mm összvastagságú tűzgátló acél ajtólap, vékonyfalcos kialakítással, laposacél merevítéssel DIN standard méretrend szerint, min. 1,5 mm vtg.lemezborítással, ásványgyapot béléssel, _pl.: HÖRMANN HH 30 C2 vagy azzal egyenértékű		
7	követelmény	-		
8	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint 100 mm összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW profilvázzal, gipszrostlemez borítással		
9	küszöb	szárnyba süllyesztett automata padlótömítés		
10	felületkezelés	gyártó üzemben horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színkártya alapján választott színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó		
11	üvegezés	-		
12	vasalat	csapágyazott konstrukciós pántok, csúszókaros ajtócsukó, PZ zártest hengerzár betéttel, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája megrendelővel és tervezővel egyeztetendő hengerzár: 3 db wc zár: - összesen: 3 db		
13	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!		

m 1:50

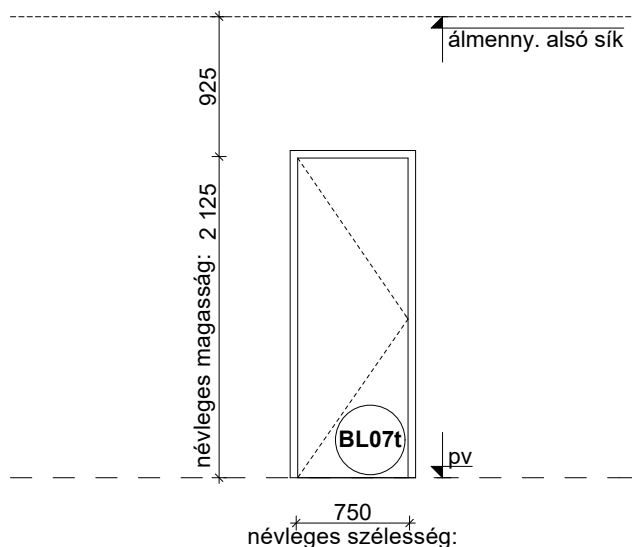

1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció tűzgátló belső ajtó / 100 /egyszárnyú típus tűzgátló acél ajtó EI2 30-C minősítéssel/		BL08t
2	darabszám	jobbos: -	balos: 1 db	összesen: 1 db
3	névleges méret	1000/2125 mm (DIN 18100 szerinti építési irányméret)		
4	falnyílás méret	a falnyílás mérete a végleges termék ismeretében pontosítandó, az alaprajzokon az ajtó DIN 18100 szerinti építési iránymérete szerepel		
5	tokkülméret	szélességi és magassági értelemben egyaránt a választott típus gyártójának adatszolgáltatása szerint		
6	típus	tok: 1 részes speciális tűzgátló anyaggal társított átfogó "gipszkarton tok", 2 mm vtg. acéllemezről, profilgumi tömítéssel ajtólap: 55 mm összvastagságú tűzgátló acél ajtólap, vékonyfalcos kialakítással, laposacél merevítéssel DIN standard méretrend szerint, min. 1,5 mm vtg.lemezborítással, ásványgyapot béléssel, _pl.: HÖRMANN HH 30 C2 vagy azzal egyenértékű		
7	követelmény	-		
8	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint 100 mm összvastagságú szerelt válaszfal szabványos CW/UW profilvázzal, gipszrostlemez borítással		
9	küszöb	szárnyba süllyesztett automata padló-tömítés		
10	felületkezelés	gyártó üzemből horganyzott felületre felhordott, porszórás RAL Classic színek alapján választott színben belsőépítészeti terv szerint, színminta alapján, megrendelő és tervező által jóváhagyandó		
11	üvegezés	-		
12	vasalat	csapágyazott konstrukciós pántok, csúszókaros ajtócsukló, PZ zárttest hengerzár betéttel, nagy forgalmú ajtókra DIN szabvány szerinti 4-es használati osztályú alumínium vagy nemesacél kilincsgarnitúra, típusa és formája megrendelővel és tervezővel egyeztetendő hengerzár: 1 db wc zár: - összesen: 1 db		
13	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható!		

m 1:50

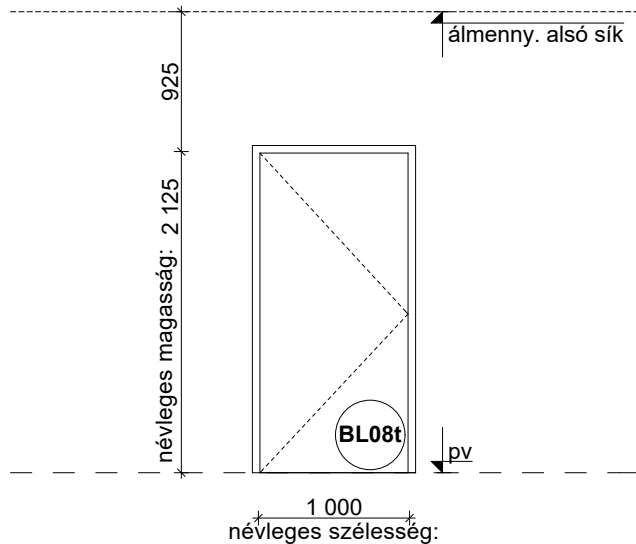

1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció beteg váró üvegfala /egyedi keret nélküli üvegfal integrált nyílóajtóval/		BL09
2	darabszám	jobbos: 1 db	balos: -	összesen: 1 db
3	névleges méret	befoglaló méret / üveg méret: 5230/3070 mm		
4	méretezés	szélességi és magassági méretek a határoló gipszkarton szerkezetek geometriája szerint helyszíni méretfelvétel alapján / a megadott méretek a határoló szerkezetek méretei az üvegfalba kerülő nyílóajtó méret / szabad átjárás mérete 1000 mm		
5	típus	üvegfal: egyedi méretrendű, tagolt felületű, keretnélküli, típus / rendszer (pl. DORMA UNIVERSAL) rögzítéssel, 10 mm vastag biztonsági üvegezéssel ajtó: menekülésre minősített nyílóajtó, automata ajtócsukó szerelvénnnyel		
6	követelmény	menekülési útvonal → menekülésre minősített ajtó		
7	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfalak szabványos CW/UW profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással / általános esetben monolit gipszkarton álmennyezet (a.s = +3,45 m / pv. = +0,40 m), vizesblokkok felső síkján önhordó gipszkarton álmennyezet felső síkja (f.s = +2,775 m / pv. = +0,40 m)		
8	küszöb	nincs / fix üvegek mentén alsó típus alu (pl. DORMA) / inox fogadó profil		
9	felületkezelés	-		
10	üvegezés	min. 10 mm vtg. biztonsági üvegezés / laminált biztonsági felépítéssel, szilárdsági méretezés alapján meghatározott üvegvastagságokkal, szükség szerint edzett rétegekkel, minden rétegben alacsony vastartalmú alapanyagból az OTÉK előírása szerint a sérülésveszély elkerülése érdekében az üvegfelületeken, 1,50 m alatti sávban belső oldalon fóliázott felülettel, egyedi design / grafika szerinti érzékelhető jelöléssel		
11	vasalat	típus az üvegezés súlyára statikailag méretezett rozsdamentes pánt és kiegészítők, kétoldali tolórúd (pl. DORMA BEYOND), zár / rendszerelemek (pl. DORMA UNIVERSAL), ajtó rögzítő típus és forma, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő		
12	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, valamint a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható! jobbos / balos elem meghatározás = alaprajzi elrendezés szerint az integrált nyílászárny nyitásiránya az üvegfal részletes tervét / pontos méreteit lásd é25 terven!		

1	megnevezés - jel	belső nyílászáró konszignáció egészséges váró üvegfala /egyedi keret nélküli üvegfal integrált nyílóajtóval/		BL10
2	darabszám	jobbos: -	balos: 1 db	összesen: 1 db
3	névleges méret	befoglaló méret / üveg méret: 5840/3070 mm		
4	méretezés	szélességi és magassági méretek a határoló gipszkarton szerkezetek geometriája szerint helyszíni méretfelvétel alapján / a megadott méretek a határoló szerkezetek méretei az üvegfalba kerülő nyílóajtó méret / szabad átjárás mérete 1000 mm		
5	típus	üvegfal: egyedi méretrendű, tagolt felületű, keretnélküli, típus / rendszer (pl. DORMA UNIVERSAL) rögzítéssel, 10 mm vastag biztonsági üvegezéssel ajtó: menekülésre minősített nyílóajtó, automata ajtócsukó szerelvénnnyel		
6	követelmény	menekülési útvonal → menekülésre minősített ajtó		
7	csatlakozó szerkezetek	alaprajzi elrendezés szerint változó összvastagságú szerelt válaszfalak szabványos CW/UW profilvázzal, 2 rtg. gipszkarton borítással / általános esetben monolit gipszkarton álmennyezet (a.s = +3,45 m / pv. = +0,40 m), vizesblokkok felső síkján önhordó gipszkarton álmennyezet felső síkja (f.s = +2,775 m / pv. = +0,40 m)		
8	küszöb	nincs / fix üvegek mentén alsó típus alu (pl. DORMA) / inox fogadó profil		
9	felületkezelés	-		
10	üvegezés	min. 10 mm vtg. biztonsági üvegezés / laminált biztonsági felépítéssel, szilárdsági méretezés alapján meghatározott üvegvastagságokkal, szükség szerint edzett rétegekkel, minden rétegben alacsony vastartalmú alapanyagból az OTÉK előírása szerint a sérülésveszély elkerülése érdekében az üvegfelületeken, 1,50 m alatti sávban belső oldalon fóliázott felülettel, egyedi design / grafika szerinti érzékelhető jelöléssel		
11	vasalat	típus az üvegezés súlyára statikailag méretezett rozsdamentes pánt és kiegészítők, kétoldali tolórúd (pl. DORMA BEYOND), zár / rendszerelemek (pl. DORMA UNIVERSAL), ajtó rögzítő típus és forma, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő		
12	megjegyzés	a konszignációs elem gyártása helyszíni méretellenőrzést követően, valamint a helyszíni méretfelvételen alapuló, a véglegesen kiválasztott termék típusra készített, tervező és megrendelő által jóváhagyott gyártmányterv alapján indítható! jobbos / balos elem meghatározás = alaprajzi elrendezés szerint az integrált nyílószárny nyitásiránya az üvegfal részletes tervét / pontos méreteit lásd é25 terven!		